

住民の皆さまへお知らせ【第43号】

平成24年11月30日発行

発行・編集 丸森町原発事故対策室
問い合わせ先 ☎87-7658

<町内の空気中の放射能測定結果について>

町内保育所・小学校・中学校等の空気中の放射線量測定結果【定点測定日11月19、26、27日】

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所(11/16)	測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所(11/16)
丸森たんぼぼこども園	0.08			大内小学校	0.12	★	0.09
丸森小学校	0.11	★	0.11	小斎小学校	0.10	★	0.09
羽出庭分校	0.14	★		館矢間保育所	0.11		0.13
丸森中学校	0.10	★		館矢間小学校	0.08	★	0.10
金山保育所	0.14		0.15	大張児童館	0.16		0.16
金山小学校	0.09	★	0.11	大張小学校	0.15	★	0.15
筆甫保育所	0.18			耕野児童館	0.18		
筆甫小学校	0.10	★		耕野小学校	0.14	★	
大内保育所	0.13		0.13				

※保育所、児童館は園庭等の中心部一箇所まで地面から50cmの高さで測定。モニタリングポストは、小学校50cm、中学校100cmの位置で測定しています。
※和田保育所、啓明小学校、旧丸森東中学校、旧大内中学校および旧丸森西中学校の測定結果は裏面に記載しております。
※表に★印(MP:モニタリングポスト設置施設)がある定点測定値は、モニタリングポストの計測値の小数点第三位を四捨五入してお知らせしています。(今回は、11月27日午後2時の計測値です)
※現場保管場所の測定は、埋設した場所の中心点(高さ50cm)で計測しています。

<町内戸建住宅除染の同意書提出のための問い合わせ窓口を開設します>

町内の戸建住宅(皆さまのお宅)の除染を実施するために提出していただく同意書について、地区ごとに問い合わせ窓口を開設いたします。

同意書の提出は、確認書類を送付させていただく際に同封してある返信用封筒で返送していただ

くことにしておりますが、内容について確認されたい場合には、問い合わせ窓口で対応させていただきます。

問い合わせ先：原発事故対策室
☎87-7658

問い合わせ窓口開設日程

地区	開設日	12月	会場	開設時間
大内	9(日),10(月),11(火)		大内まちづくりセンター研修会議室	日曜日は、9:00~15:00 平日は、13:00~19:00
小斎	9(日),10(月)		小斎まちづくりセンター研修室	
館矢間	9(日),10(月),11(火)		館矢間まちづくりセンター研修室	
丸森	16(日)		役場1階町民ホール	
	17(月)		丸森まちづくりセンター婦人研修室	
	18(火)		丸森まちづくりセンター会議室	
金山	16(日),17(月)		金山まちづくりセンター研修室	

※筆甫、耕野、大張地区については、すでに確認書類を発送しておりますので、地区の問い合わせ窓口の日程は、そちらでご確認ください。

各課等からのお知らせ

<農林課から>

平成24年産大豆の出荷自粛解除について

宮城県が実施する平成24年産大豆の放射性物質検査の結果、町内14地点において全て基準値(100ベクレル/kg)以下という結果が出ました。

これにより、町内全地区で出荷自粛が解除され出荷・販売等が可能となりました。(検査の結果は下記をご覧ください)

問い合わせ先：農林課農政班
☎72-2113

種別	測定日	採取場所	検体数	放射性セシウム	種別	測定日	採取場所	検体数	放射性セシウム
大豆	11/15	丸森	1	14	大豆	11/15	小斎	1	6.8
	11/15	金山	3	不検出~5.9		11/15	館矢間	3	不検出~14
	11/21	筆甫	1	6.3		11/15	大張	1	14
	11/15	大内	3	6.3~29		11/15	耕野	1	18
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値									<100
◆この検査の検出下限値は3.31~4.99ベクレル/kgです。									

町が実施した測定結果について

※過去の数値等は、丸森町のホームページでご覧いただけます。
<http://www.townmarumoriyagi.jp/gerpatsu/nousan/nousan.html>

◆検査委託先：東北大学

(単位：ベクレル/kg)

種別	採取日	採取場所	放射性セシウム	種別	採取日	採取場所	放射性セシウム
白菜	11/8	耕野(土巻)	不検出	黒豆	11/14	小斎(郷ノ目)	不検出
にんにく	11/7	金山(長根)	不検出	長いも	11/13	耕野(火石坂)	不検出
柿	11/7	金山(長根)	18	チンゲンサイ	11/13	耕野(火石坂)	不検出
里芋	11/13	大内(鬼ヶ柵)	不検出	チンゲンサイ	11/20	大内(田林)	不検出
里芋	11/14	小斎(郷ノ目)	不検出				
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値							<100

※1 検出下限値は1ベクレル/kg以下です。不検出とは、放射性物質が1ベクレル/kg未満という意味です。

※2 「検出下限値」とは、その分析法で検出できる最低濃度のことをいいます。


◆検査委託先：宮城県公衆衛生協会(単位：ベクレル/kg)

種別	採取日	採取場所	放射性セシウム			
			134	検出下限値	137	検出下限値
水道水(浄水)	11月22日	石羽	不検出	0.5	不検出	0.6
		黒佐野	不検出	0.5	不検出	0.7
		筆甫	不検出	0.6	不検出	0.7
水道水(原水)	11月22日	石羽	不検出	0.4	不検出	0.6
		黒佐野	不検出	0.6	不検出	0.6
		筆甫	不検出	0.6	不検出	0.6
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値						<10

<町内の空気中の放射能測定結果について>

町内の空気中の放射線量測定結果

【測定日 11月19、26、27日】

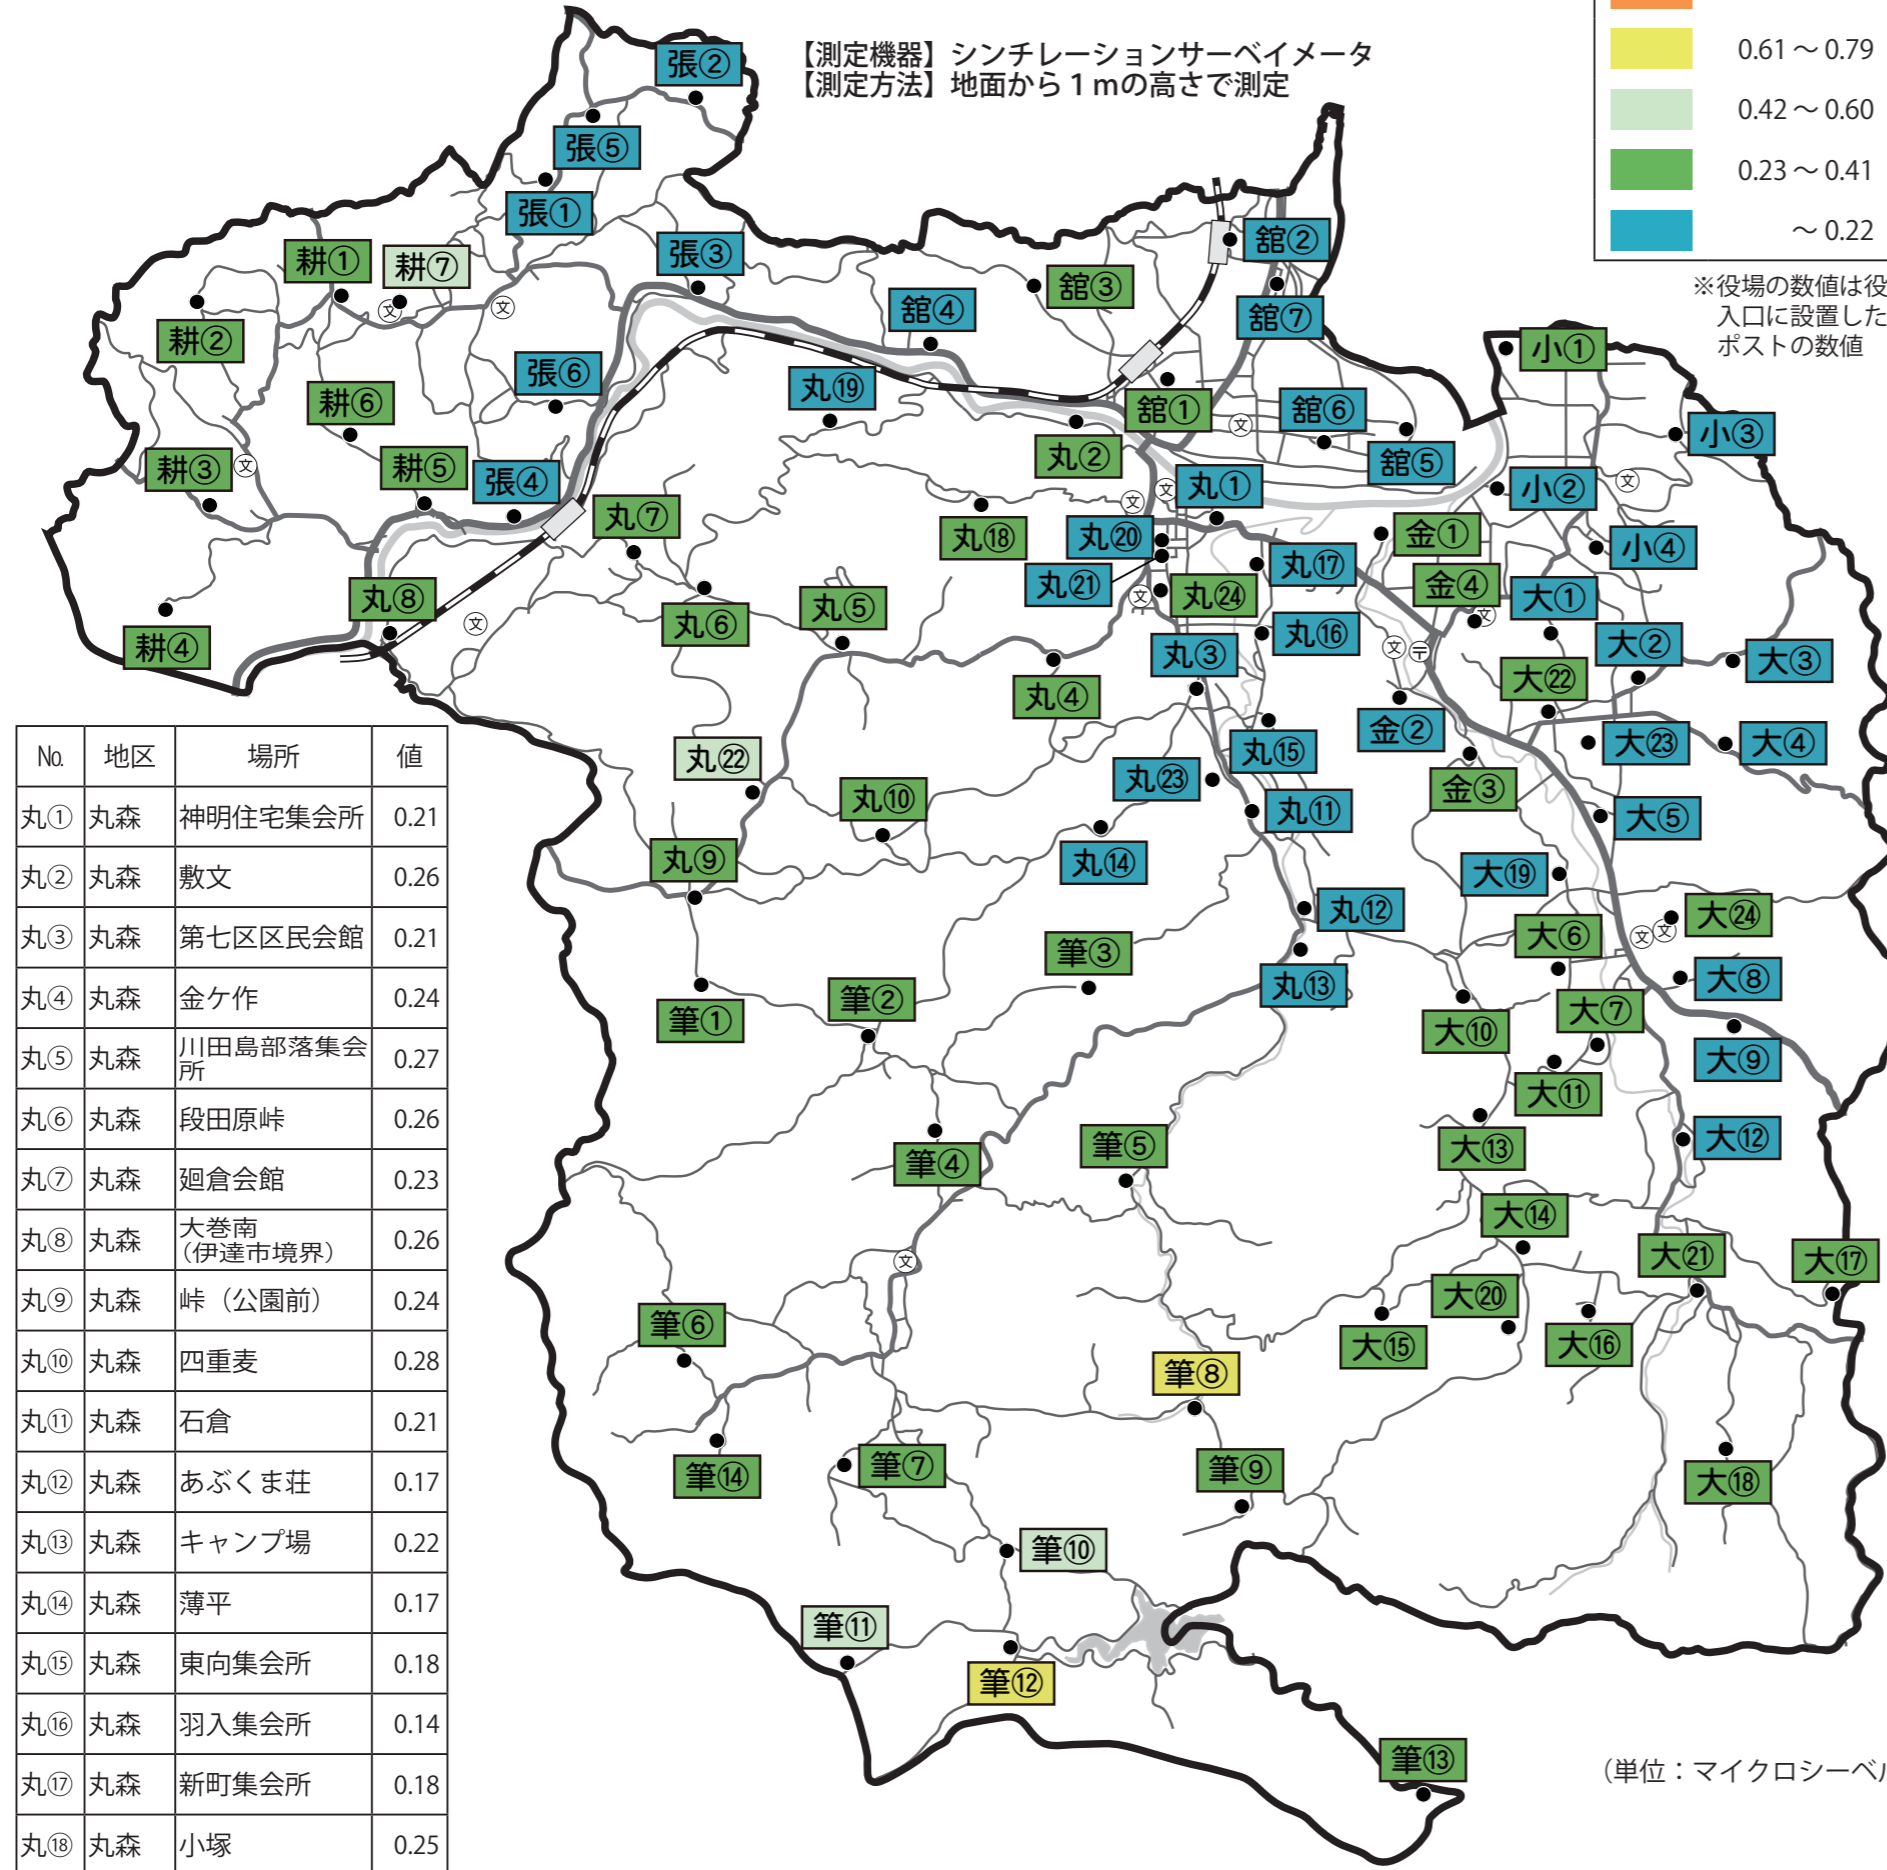

No.	地区	場所	値
丸①	丸森	神明住宅集会所	0.21
丸②	丸森	敷文	0.26
丸③	丸森	第七区区民会館	0.21
丸④	丸森	金ヶ作	0.24
丸⑤	丸森	川田島部落集会所	0.27
丸⑥	丸森	段田原峠	0.26
丸⑦	丸森	廻倉会館	0.23
丸⑧	丸森	大巻南(伊達市境界)	0.26
丸⑨	丸森	峠(公園前)	0.24
丸⑩	丸森	四重麦	0.28
丸⑪	丸森	石倉	0.21
丸⑫	丸森	あぶくま荘	0.17
丸⑬	丸森	キャンプ場	0.22
丸⑭	丸森	薄平	0.17
丸⑮	丸森	東向集会所	0.18
丸⑯	丸森	羽入集会所	0.14
丸⑰	丸森	新町集会所	0.18
丸⑱	丸森	小塚	0.25

凡例	
空間線量率 (μSv/hr)	
1.00 ~	
0.80 ~ 0.99	
0.61 ~ 0.79	
0.42 ~ 0.60	
0.23 ~ 0.41	
~ 0.22	

No.	地区	場所	値	No.	地区	場所	値
丸⑱	丸森	船越	0.21	大⑬	大内	東福田(消火栓前)	0.25
丸⑳	丸森	※丸森町役場	0.140	大⑭	大内	黒佐野山村活性化センター	0.38
丸㉑	丸森	町民グラウンド	0.14	大⑮	大内	鳥ノ子(待避所)	0.34
丸㉒	丸森	欠入コミュニティセンター	0.43	大⑯	大内	横森(ため池前)	0.24
丸㉓	丸森	和田保育所	0.21	大⑰	大内	旗巻古戦場駐車場	0.26
丸㉔	丸森	啓明小学校	0.31	大⑱	大内	斎川(温泉奥)	0.23
金①	金山	台町片山集会所	0.26	大⑲	大内	西向集会所	0.18
金②	金山	瑞雲寺前	0.18	大⑳	大内	黒佐野浄水場玄関	0.27
金③	金山	一区集会所	0.23	大㉑	大内	青葉コミュニティセンター	0.24
金④	金山	旧丸森東中学校	0.35	大㉒	大内	田辺集会所	0.28
筆①	筆甫	犬飼(子安観音)	0.23	大㉓	大内	七夕集会所	0.17
筆②	筆甫	北山生活センター前	0.34	大㉔	大内	旧大内中学校	0.28
筆③	筆甫	離森	0.27	小①	小斎	北新集会所	0.25
筆④	筆甫	古田	0.24	小②	小斎	中原集会所	0.19
筆⑤	筆甫	鷲ノ平集会所	0.24	小③	小斎	清水上集会所	0.12
筆⑥	筆甫	浄水場	0.28	小④	小斎	迫集会所	0.17
筆⑦	筆甫	樋口	0.31	館①	館矢間	大館松崎公園	0.27
筆⑧	筆甫	東山砂川集会所	0.66	館②	館矢間	北丸森駅	0.16
筆⑨	筆甫	町宮牧場	0.40	館③	館矢間	山田小坂	0.23
筆⑩	筆甫	川平一(至ダム三叉路)	0.53	館④	館矢間	山田南	0.17
筆⑪	筆甫	平場(副霊山境)	0.60	館⑤	館矢間	堆肥センター	0.21
筆⑫	筆甫	川平交流センター	0.65	館⑥	館矢間	館山一区東集会所	0.16
筆⑬	筆甫	下南山(落合橋)	0.37	館⑦	館矢間	南木沼生活センター	0.18
筆⑭	筆甫	平場(大聖不動明王堂先)	0.40	張①	大張	小沼(ため池前)	0.18
大①	大内	田林集会所	0.19	張②	大張	下柳沢集会所	0.16
大②	大内	伊手コミュニティセンター	0.14	張③	大張	沢尻(ポンプ置場)	0.16
大③	大内	北伊手集会所	0.16	張④	大張	西風沢	0.22
大④	大内	南伊手(四ツ足門付近)	0.20	張⑤	大張	柳沢公民館	0.17
大⑤	大内	下水処理場	0.12	張⑥	大張	大張六区集会所	0.18
大⑥	大内	竹の内林業研修センター	0.26	耕①	耕野	金山生活改善センター	0.26
大⑦	大内	山村広場	0.31	耕②	耕野	一ツ森西(ゴミ集積所前)	0.29
大⑧	大内	鬼ヶ柵集会所	0.16	耕③	耕野	大和沢上集会所	0.34
大⑨	大内	空久保(防火水槽前)	0.21	耕④	耕野	茗茄沢集会所	0.32
大⑩	大内	奈良又	0.30	耕⑤	耕野	ふる里交流センター	0.30
大⑪	大内	南平集会所	0.23	耕⑥	耕野	芦沢集会所	0.41
大⑫	大内	佐野生活センター	0.16	耕⑦	耕野	旧丸森西中学校	0.45