

住民の皆さまへお知らせ【第46号】

平成25年1月15日発行

発行・編集 丸森町原発事故対策室
問い合わせ先 ☎87-7658

<町内の空気中の放射能測定結果について>

町内保育所・小学校・中学校等の空気中の放射線量測定結果【定点測定日1月8、9、10日】

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所(1/7)	測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所(1/7)
丸森たんぼぼこども園	0.08			大内小学校	0.12	★	0.09
丸森小学校	0.10	★	0.11	小斎小学校	0.10	★	0.10
羽出庭分校	0.13	★		館矢間保育所	0.10		0.12
丸森中学校	0.09	★		館矢間小学校	0.08	★	0.09
金山保育所	0.13		0.14	大張児童館	0.16		0.15
金山小学校	0.09	★	0.11	大張小学校	0.14	★	0.14
筆甫保育所	0.17			耕野児童館	0.17		
筆甫小学校	0.10	★		耕野小学校	0.14	★	
大内保育所	0.11		0.12				

※保育所、児童館は園庭等の中心部一箇所（高さ50cm）で測定。モニタリングポストは、小学校50cm、中学校100cmの位置で測定しています。

※和田保育所、啓明小学校、旧丸森東中学校、旧大内中学校および旧丸森西中学校の測定結果は裏面に記載しております。

※表に★印（MP：モニタリングポスト設置施設）がある定点測定値は、モニタリングポストの計測値の小数点第三位を四捨五入してお知らせしています。（今回は、1月10日午後2時の計測値です）

※現場保管場所の測定は、埋設した場所の中心点（高さ50cm）で計測しています。

<町内戸建住宅除染のための同意書または確認書を未提出の方は至急返送願います>

町内の戸建住宅（皆さまのお宅）の除染を実施するために提出していただく同意書について、ご協力をいただきありがとうございます。12/27現在で約7割の返送をいただいております。同意書もしくは確認書がまだお手元にある方は、資料を確認していただき、お急ぎ同封の返信用封筒にて返送いただき

ますようお願いいたします。

なお、同意書提出のための確認資料が届いていない方は、ご連絡いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先：原発事故対策室
☎87-7658

「放射線・放射能と食品についての講演会・相談会」の開催のお知らせ ☞宮城県から

放射線・放射能について一緒に考え、日ごろ抱いている疑問を解消できる機会になるよう、講演会・相談会を開催します。ぜひご参加ください。

日時 2月7日（木）12:50～16:30

場所 白石市文化活動体育センター（柳井キ1-7）

◆当日は宮城県放射線技師会による相談会も開催されます。（先着10名程度）

その他、事前に質問をお寄せいただきセミナーでお答えすることもできます。

詳しくは、宮城県放射能情報サイトみやぎ

<http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/event/>

をご覧ください

問い合わせ先：宮城県原子力安全対策課
☎022-211-2340

各課等からのお知らせ

<町民税務課から>

薪風呂などから出た焼却灰について放射能測定検査を開始します

薪風呂や薪ストーブなどから発生した焼却灰については、一部、国の基準を超える放射性物質が確認されたことから、原発事故後に発生した焼却灰については、測定や回収の体制が整うまで町民の皆さま個々に保管をお願いしていただくところです。

これらの焼却灰のうち、放射性セシウムが1kgあたり8,000ベクレルを超えない焼却灰について、町で回収し一般廃棄物として処理するために、保管していただいている焼却灰の放射能測定検査を開始します。

○検査の概要は次のとおりです

検査予約受付開始日 1月15日（火）

検査開始日 2月1日（金）

検査方法 持込による測定検査

検査場所 役場放射能測定室

申込方法 電話で事前に予約をお願いします
（申込先：農林課農政班☎72-2113）

※検査の詳細は、別にお配りしている「薪風呂などから出た焼却灰について」をご覧ください。

問い合わせ先：町民税務課町民生活班
☎72-3012

町が実施した測定結果について

※過去の数値等は、丸森町のホームページでご覧いただけます。
<http://www.townmarumori-miyagi.jp/genpatsu/nousan/nousan.html>

◆検査委託先：東北大学

(単位：ベクレル/kg)

種別	採取日	採取場所	放射性セシウム	種別	採取日	採取場所	放射性セシウム
ゆず	12/19	小斎(八幡田)	48	れんこん	12/19	小斎(前並)	不検出
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値							< 100

※1 検出下限値は1ベクレル/kg以下です。不検出とは、放射性物質が1ベクレル/kg未満という意味です。

※2 「検出下限値」とは、その分析法で検出できる最低濃度のことをいいます。


◆検査委託先：宮城県公衆衛生協会（単位：ベクレル/kg）

種別	採取日	採取場所	放射性セシウム			
			134	検出下限値	137	検出下限値
水道水(浄水)	1月4日	石羽	不検出	0.6	不検出	0.6
		黒佐野	不検出	0.6	不検出	0.6
		筆甫	不検出	0.4	不検出	0.5
水道水(原水)	1月4日	石羽	不検出	0.6	不検出	0.6
		黒佐野	不検出	0.6	不検出	0.7
		筆甫	不検出	0.6	不検出	0.6
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値						< 10

<町内の空気中の放射能測定結果について>

町内の空気中の放射線量測定結果

【測定日1月8、9、10日】

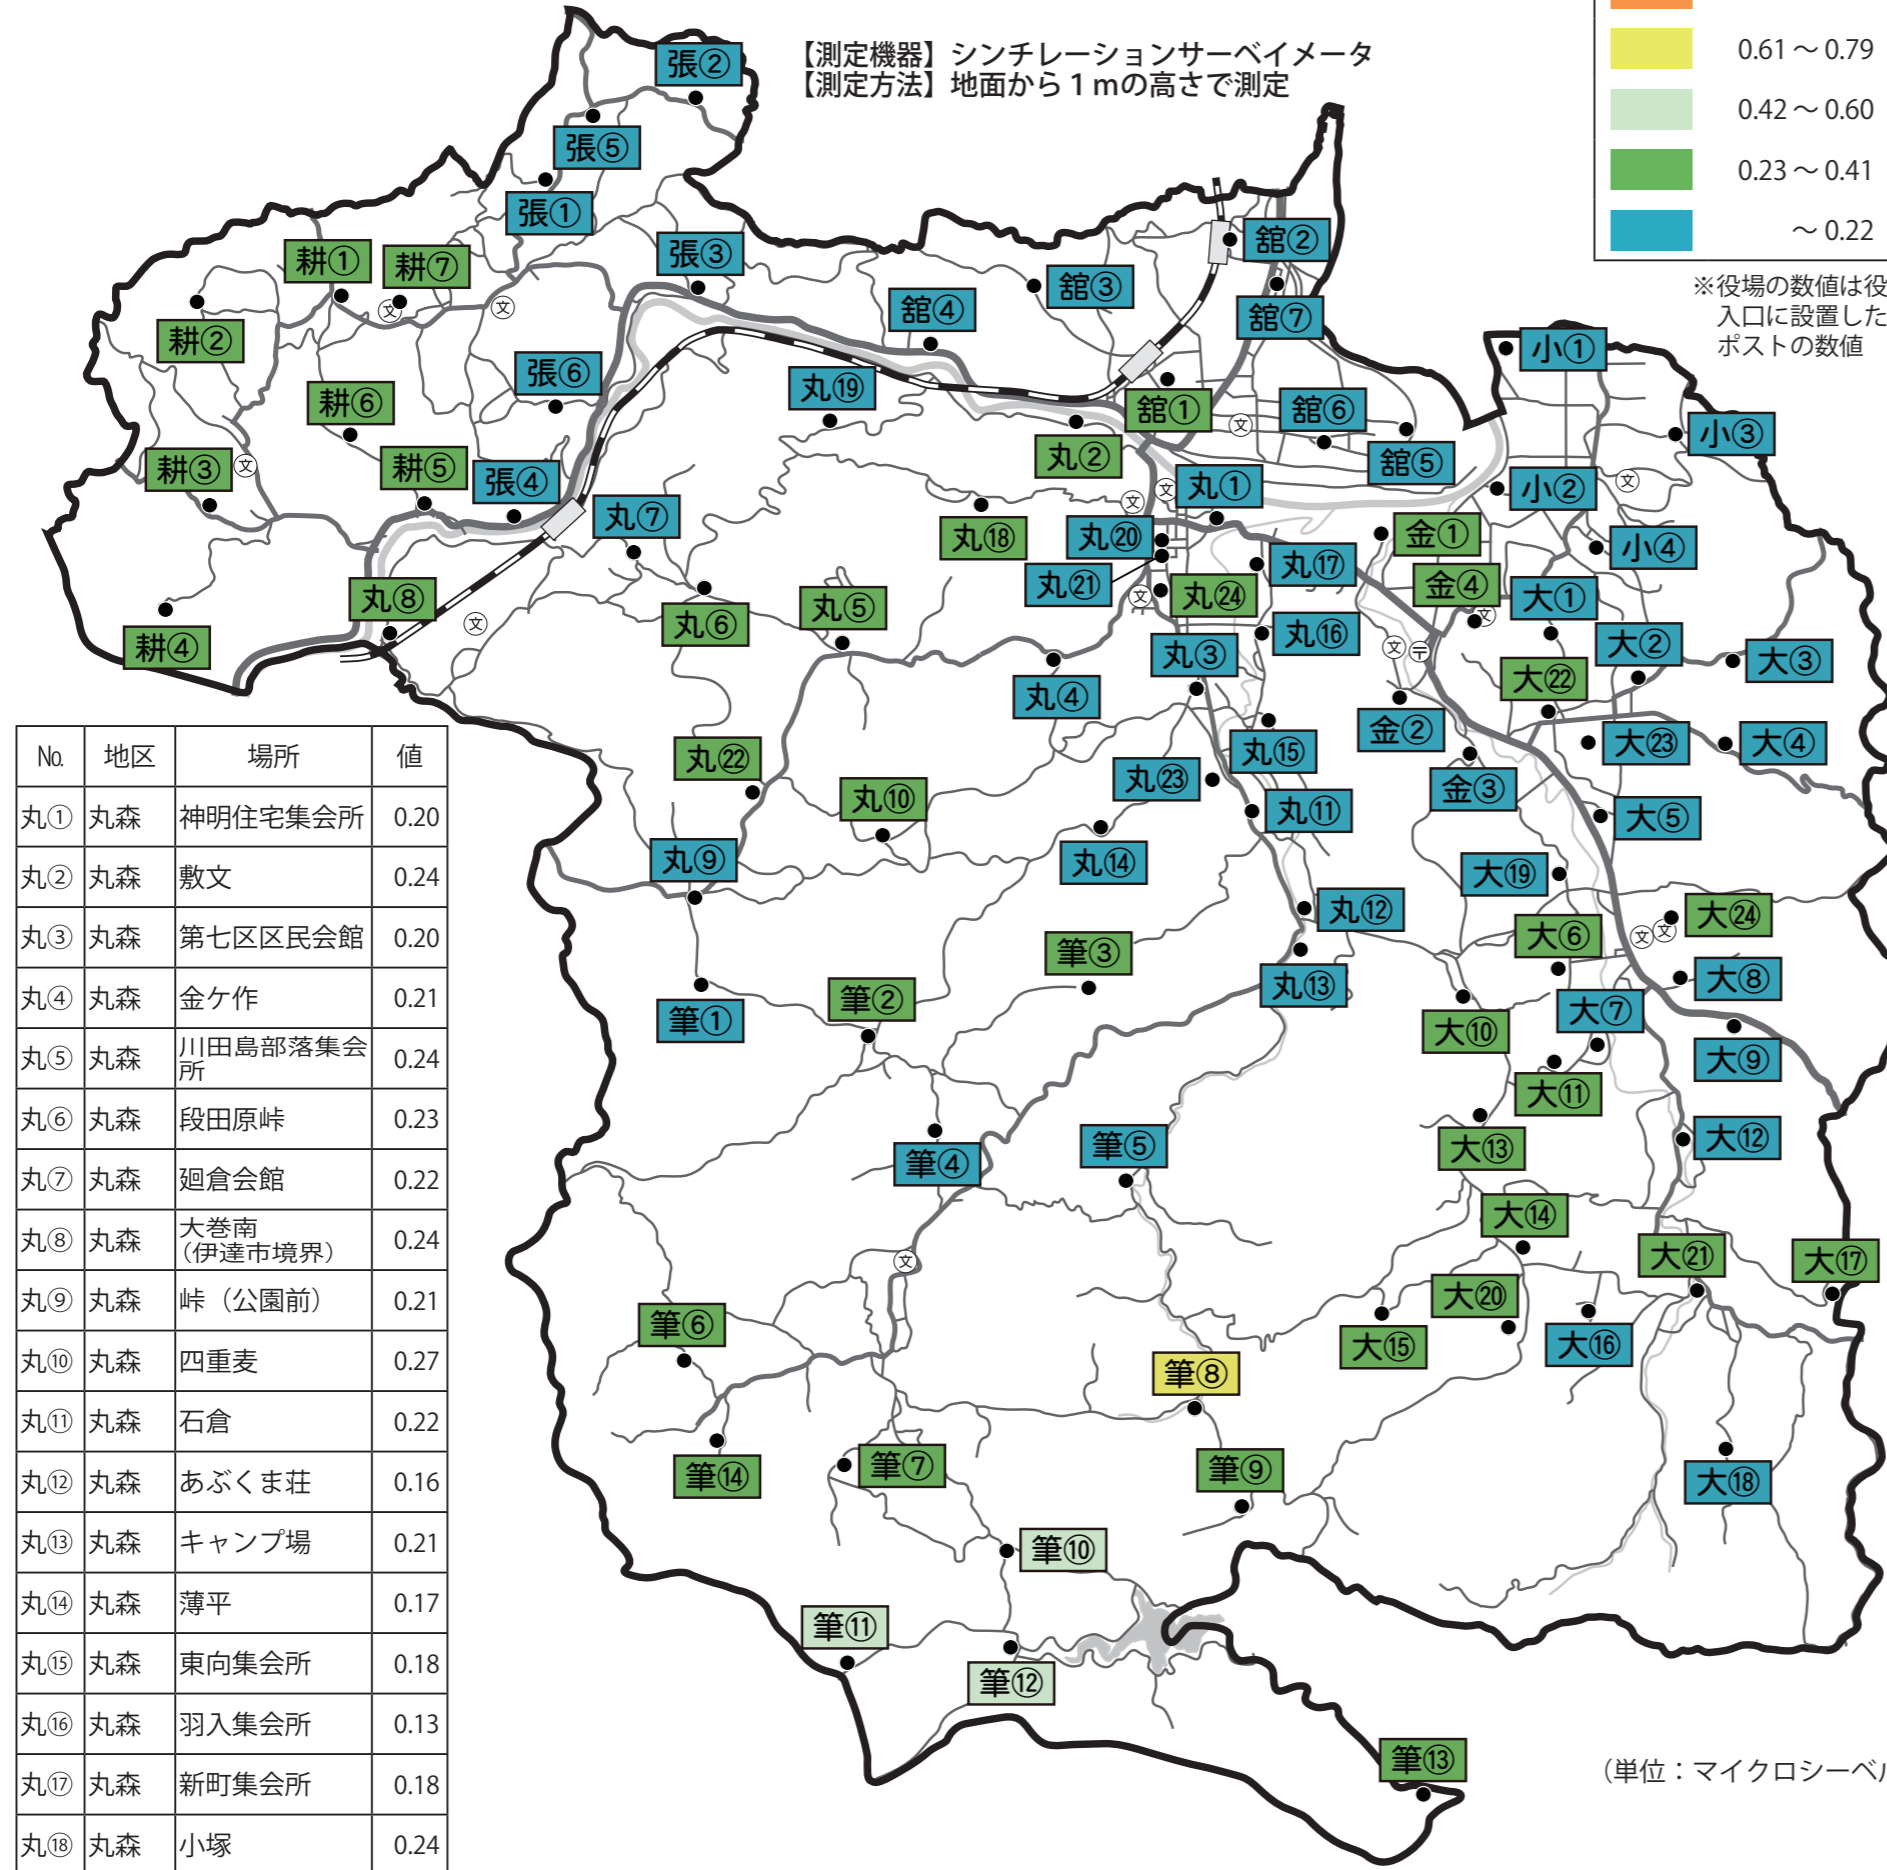

No.	地区	場所	値
丸①	丸森	神明住宅集会所	0.20
丸②	丸森	敷文	0.24
丸③	丸森	第七区区民会館	0.20
丸④	丸森	金ヶ作	0.21
丸⑤	丸森	川田島部落集会所	0.24
丸⑥	丸森	段田原峠	0.23
丸⑦	丸森	廻倉会館	0.22
丸⑧	丸森	大巻南(伊達市境界)	0.24
丸⑨	丸森	峠(公園前)	0.21
丸⑩	丸森	四重麦	0.27
丸⑪	丸森	石倉	0.22
丸⑫	丸森	あぶくま荘	0.16
丸⑬	丸森	キャンプ場	0.21
丸⑭	丸森	薄平	0.17
丸⑮	丸森	東向集会所	0.18
丸⑯	丸森	羽入集会所	0.13
丸⑰	丸森	新町集会所	0.18
丸⑱	丸森	小塚	0.24

凡例	
空間線量率 (μSv/hr)	
1.00 ~	
0.80 ~ 0.99	
0.61 ~ 0.79	
0.42 ~ 0.60	
0.23 ~ 0.41	
~ 0.22	

※役場の数値は役場正面駐車場入口に設置したモニタリングポストの数値

(単位：マイクロシーベルト/時)

No.	地区	場所	値	No.	地区	場所	値
丸⑱	丸森	船越	0.21	大⑬	大内	東福田(消火栓前)	0.23
丸⑳	丸森	※丸森町役場	0.127	大⑭	大内	黒佐野山村活性化センター	0.35
丸㉑	丸森	町民グラウンド	0.13	大⑮	大内	鳥ノ子(待避所)	0.30
丸㉒	丸森	欠入コミュニティセンター	0.36	大⑯	大内	横森(ため池前)	0.20
丸㉓	丸森	和田保育所	0.17	大⑰	大内	旗巻古戦場駐車場	0.24
丸㉔	丸森	啓明小学校	0.28	大⑱	大内	斎川(温泉奥)	0.22
金①	金山	台町片山集会所	0.24	大⑲	大内	西向集会所	0.17
金②	金山	瑞雲寺前	0.16	大⑳	大内	黒佐野浄水場玄関	0.25
金③	金山	一区集会所	0.21	大㉑	大内	青葉コミュニティセンター	0.23
金④	金山	旧丸森東中学校	0.30	大㉒	大内	田辺集会所	0.24
筆①	筆甫	犬飼(子安観音)	0.22	大㉓	大内	七夕集会所	0.16
筆②	筆甫	北山生活センター前	0.32	大㉔	大内	旧大内中学校	0.23
筆③	筆甫	離森	0.25	小①	小斎	北新集会所	0.22
筆④	筆甫	古田	0.22	小②	小斎	中原集会所	0.17
筆⑤	筆甫	鷲ノ平集会所	0.22	小③	小斎	清水上集会所	0.10
筆⑥	筆甫	浄水場	0.24	小④	小斎	迫集会所	0.16
筆⑦	筆甫	樋口	0.28	館①	館矢間	大館松崎公園	0.26
筆⑧	筆甫	東山砂川集会所	0.63	館②	館矢間	北丸森駅	0.16
筆⑨	筆甫	町宮牧場	0.37	館③	館矢間	山田小坂	0.21
筆⑩	筆甫	川平一(至ダム三叉路)	0.55	館④	館矢間	山田南	0.17
筆⑪	筆甫	平場(副霊山境)	0.56	館⑤	館矢間	堆肥センター	0.19
筆⑫	筆甫	川平交流センター	0.59	館⑥	館矢間	館山一区東集会所	0.15
筆⑬	筆甫	下南山(落合橋)	0.35	館⑦	館矢間	南木沼生活センター	0.17
筆⑭	筆甫	平場(大聖不動明王堂先)	0.38	張①	大張	小沼(ため池前)	0.19
大①	大内	田林集会所	0.18	張②	大張	下柳沢集会所	0.16
大②	大内	伊手コミュニティセンター	0.12	張③	大張	沢尻(ポンプ置場)	0.15
大③	大内	北伊手集会所	0.14	張④	大張	西風沢	0.19
大④	大内	南伊手(四ツ足門付近)	0.18	張⑤	大張	柳沢公民館	0.17
大⑤	大内	下水処理場	0.10	張⑥	大張	大張六区集会所	0.17
大⑥	大内	竹の内林業研修センター	0.25	耕①	耕野	金山生活改善センター	0.23
大⑦	大内	山村広場	0.14	耕②	耕野	一ツ森西(ゴミ集積所前)	0.26
大⑧	大内	鬼ヶ柵集会所	0.14	耕③	耕野	大和沢上集会所	0.32
大⑨	大内	空久保(防火水槽前)	0.20	耕④	耕野	茗茄沢集会所	0.29
大⑩	大内	奈良又	0.27	耕⑤	耕野	ふる里交流センター	0.27
大⑪	大内	南平集会所	0.23	耕⑥	耕野	芦沢集会所	0.37
大⑫	大内	佐野生活センター	0.15	耕⑦	耕野	旧丸森西中学校	0.41