

# 住民の皆さまへお知らせ【第 59 号】

平成 25 年 8 月 1 日発行

発行・編集 丸森町原発事故対策室  
問い合わせ先 電話 8 7 - 7 6 5 8

## < 保育所・小学校・中学校等の空気中の放射線量測定結果について >

【定点測定日 7 月 23、24、26 日】 (単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所 (7/25)	測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所 (7/25)
丸森たんぽぽこども園	0.08			大内小学校	0.11	★	0.08
丸森小学校	0.10	★	0.10	小斎小学校	0.09	★	0.08
羽出庭分校	0.12	★		館矢間保育所	0.08		0.11
丸森中学校	0.09	★		館矢間小学校	0.08	★	0.09
金山保育所	0.13		0.13	大張児童館	0.14		0.14
金山小学校	0.09	★	0.10	大張小学校	0.12	★	0.14
筆甫保育所	0.13			耕野児童館	0.16		
筆甫小学校	0.09	★		耕野小学校	0.12	★	
大内保育所	0.09		0.12				

※保育所、児童館は園庭等の中心部一箇所ので地面から50cmの高さで測定。モニタリングポストは、小学校50cm、中学校100cmの位置で測定しています。

※啓明小学校、旧和田保育所、旧丸森東中学校、旧大内中学校および旧丸森西中学校の測定結果は裏面に記載しております。

※表に★印 (MP:モニタリングポスト設置施設) がある定点測定値は、モニタリングポストの計測値の小数点第三位を四捨五入してお知らせしています。(今回は、7月26日午後2時の計測値です。)

※現場保管場所の測定は、埋設した場所の中心点(高さ50cm)で計測しています。

## < 町民税務課からのお知らせ >

### 焼却灰の全量調査開始のお知らせ

家庭用薪ストーブや薪風呂から出る焼却灰については、現在、各戸に保管をお願いしているところですが、保管していただいている焼却灰の全量調査を8月から開始します。

調査は、担当職員が焼却灰を保管しているお宅を各戸訪問しながら、保管量や放射線量を確認させていただき、耐候性のある土のう袋に焼却灰を入れ替える作業をさせていただきます。

調査の詳細は、あわせてお配りしている「家庭用薪ストーブおよび薪風呂から出る焼却灰の全量調査についてのお知らせ」をご覧ください。

調査にご協力いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先：町民税務課町民生活班  
☎ 7 2 - 3 0 1 2

## 町が実施した測定結果について

### < 水道水の測定結果 >

7 月 25 日に採取した石羽・黒佐野・筆甫浄水場の原水及び浄水の測定結果は、いずれも**不検出**でした。  
(検査委託先：宮城県公衆衛生協会 検出下限値：0.4~0.7 ベクレル/kg)

### < 農業用水の測定結果 >

◆検査委託先：東北大学 (単位：ベクレル/kg)

種 別	採取日	採取場所	放射性セシウム	種 別	採取日	採取場所	放射性セシウム
農業用水	7/9	丸森 (船場)	不検出	農業用水	7/17	館矢間 (山田土手下)	不検出
農業用水	7/9	小斎 (三ノ迫)	不検出	農業用水 (濁水)	7/18	丸森 (船場)	不検出
農業用水	7/17	丸森 (船場)	不検出				

(検出下限値：1 ベクレル/kg)

### < 野菜の測定結果 >

※過去の数値等は、丸森町ホームページでご覧いただけます。

◆検査委託先：東北大学 (単位：ベクレル/kg) <http://www.town.marumori.miyagi.jp/genpatsu/nousan/nousan.html>

種 別	採取日	採取場所	放射性セシウム	種 別	採取日	採取場所	放射性セシウム
コリンキー	7/7	大内 (西向中)	不検出	つるむらさき	7/17	大内 (佐野下)	不検出
ささぎ	7/9	大内 (作田)	不検出	トマトベリー	7/17	大内 (佐野下)	不検出
かぼちゃ	7/10	丸森 (神明)	不検出	じゃがいも	7/17	大内 (田林)	不検出
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値							<100

(検出下限値：1 ベクレル/kg)

## < 除染作業・仮置場の進ちょく状況について >


現在の除染作業と仮置場の進ちょく状況については下記のとおりです。住宅の除染作業については、仮置場の造成工事が始まった地区から発注の準備を進めております。

	地 区	設置箇所	進ちょく状況		地 区	設置箇所	進ちょく状況
1	丸 森	上滝地区	造成工事入札準備中 (8月発注予定)	12	大 内	横手地区	除染入札準備中
2	丸 森	羽出庭地区	造成工事入札準備中 (8月発注予定)	13	大 内	竹の内地区	造成工事中
3	丸 森	竹谷地区	測量設計中	14	大 内	田辺地区	造成工事入札準備中 (8月発注予定)
4	筆 甫	川平地区	除染作業中	15	大 内	鬼ヶ柵地区	造成工事入札準備中 (8月発注予定)
5	筆 甫	筆甫地区	除染作業準備中	16	小 斎	小斎地区	測量設計中
6	大 内	青葉地区	除染作業準備中	17	館矢間	東部地区	測量設計中
7	大 内	佐野地区	除染作業準備中	18	館矢間	西部地区	測量設計中
8	大 内	松沢地区	造成工事入札準備中 (8月発注予定)	19	大 張	川張地区	測量設計中
9	大 内	黒佐野地区	除染作業準備中	20	大 張	大蔵地区	測量設計中
10	大 内	南伊手地区	除染作業準備中	21	耕 野	大和沢下地区	測量設計中
11	大 内	七夕地区	造成工事中				

<町内の空気中の放射能測定結果について>

【測定日 7月23、24、26日】

【測定機器】シンチレーションサーベイメータ  
 【測定方法】地面から1mの高さで測定

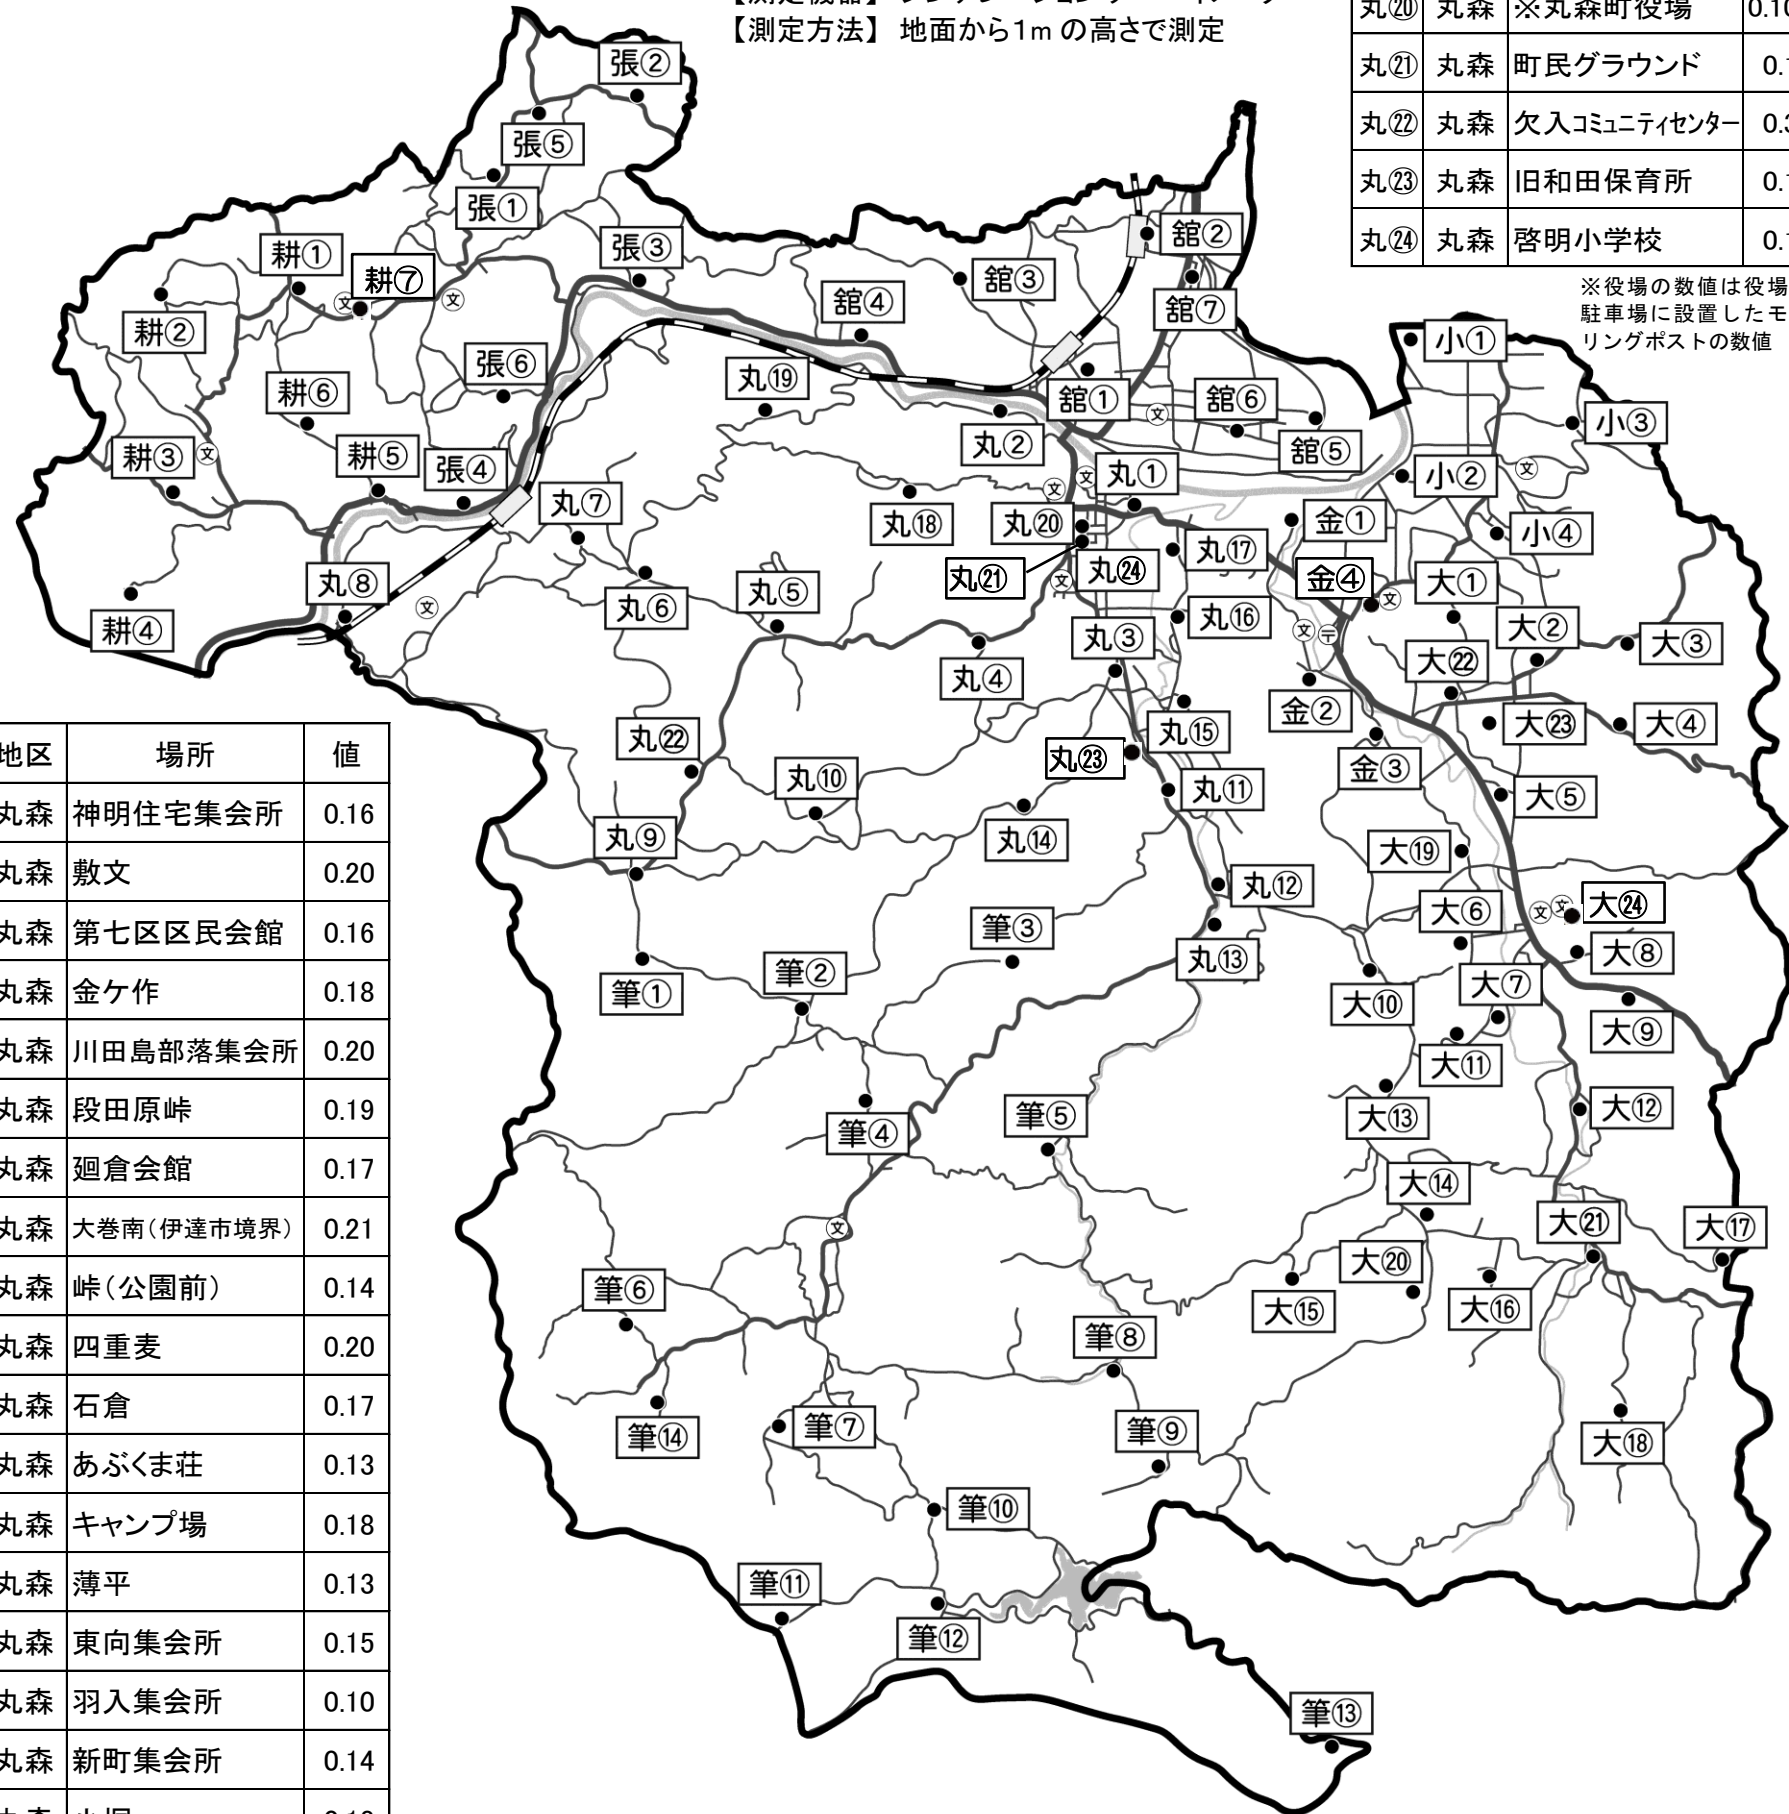

No.	地区	場所	値
丸19	丸森	船越	0.16
丸20	丸森	※丸森町役場	0.105
丸21	丸森	町民グラウンド	0.11
丸22	丸森	欠入コミュニティセンター	0.34
丸23	丸森	旧和田保育所	0.14
丸24	丸森	啓明小学校	0.11

※役場の数値は役場正面  
 駐車場に設置したモニタ  
 リングポストの数値

No.	地区	場所	値
丸1	丸森	神明住宅集会所	0.16
丸2	丸森	敷文	0.20
丸3	丸森	第七区区民会館	0.16
丸4	丸森	金ヶ作	0.18
丸5	丸森	川田島部落集会所	0.20
丸6	丸森	段田原峠	0.19
丸7	丸森	廻倉会館	0.17
丸8	丸森	大巻南(伊達市境界)	0.21
丸9	丸森	峠(公園前)	0.14
丸10	丸森	四重麦	0.20
丸11	丸森	石倉	0.17
丸12	丸森	あぶくま荘	0.13
丸13	丸森	キャンプ場	0.18
丸14	丸森	薄平	0.13
丸15	丸森	東向集会所	0.15
丸16	丸森	羽入集会所	0.10
丸17	丸森	新町集会所	0.14
丸18	丸森	小塚	0.18

No.	地区	場所	値
金1	金山	台町片山集会所	0.21
金2	金山	瑞雲寺前	0.14
金3	金山	一区集会所	0.17
金4	金山	旧丸森東中学校	0.27
筆1	筆甫	犬飼(子安観音)	0.18
筆2	筆甫	北山生活センター前	0.25
筆3	筆甫	離森	0.20
筆4	筆甫	古田	0.18
筆5	筆甫	鷲ノ平集会所	0.19
筆6	筆甫	浄水場	0.20
筆7	筆甫	樋口	0.22
筆8	筆甫	東山砂川集会所	0.30
筆9	筆甫	町営牧場	0.30
筆10	筆甫	川平一[至ダム三叉路]	0.32
筆11	筆甫	平場(副霊山境)	0.43
筆12	筆甫	川平交流C	0.44
筆13	筆甫	下南山(落合橋)	0.28
筆14	筆甫	平場(大聖不動明王堂先)	0.29
大1	大内	田林集会所	0.15
大2	大内	伊手コミュニティセンター	0.11
大3	大内	北伊手集会所	0.11
大4	大内	南伊手[四ツ足門付近]	0.17
大5	大内	下水処理場	0.08
大6	大内	竹の内林業研修センター	0.21
大7	大内	山村広場	0.11
大8	大内	鬼ヶ柵集会所	0.11
大9	大内	空久保[防火水槽前]	0.16
大10	大内	奈良又	0.23
大11	大内	南平集会所	0.17
大12	大内	佐野生活センター	0.13
大13	大内	東福田[消防栓前]	0.21
大14	大内	黒佐野山村個性化センター	0.31
大15	大内	鳥ノ子(待避所)	0.27

No.	地区	場所	値
大16	大内	横森(ため池前)	0.18
大17	大内	旗巻古戦場駐車場	0.19
大18	大内	斎川(温泉奥)	0.19
大19	大内	西向集会所	0.14
大20	大内	黒佐野浄水場玄関	0.21
大21	大内	青葉コミュニティセンター	0.20
大22	大内	田辺集会所	0.21
大23	大内	七夕集会所	0.14
大24	大内	旧大内中学校	0.24
小1	小斎	北新集会所	0.17
小2	小斎	中原集会所	0.15
小3	小斎	清水上集会所	0.10
小4	小斎	迫集会所	0.12
館1	館矢間	大館 松崎公園	0.22
館2	館矢間	北丸森駅	0.13
館3	館矢間	山田 小坂	0.15
館4	館矢間	山田 南	0.13
館5	館矢間	堆肥センター	0.14
館6	館矢間	館山一区東集会所	0.14
館7	館矢間	南木沼生活センター	0.15
張1	大張	小沼(ため池前)	0.15
張2	大張	下柳沢集会所	0.12
張3	大張	沢尻[ポンプ置場]	0.13
張4	大張	西風沢	0.17
張5	大張	柳沢公民館	0.13
張6	大張	大張六区集会所	0.14
耕1	耕野	金山生活改善センター	0.20
耕2	耕野	一ツ森西[ゴミ集積所前]	0.23
耕3	耕野	大和沢上集会所	0.26
耕4	耕野	茗茄沢集会所	0.24
耕5	耕野	ふる里交流センター	0.23
耕6	耕野	芦沢集会所	0.32
耕7	耕野	旧丸森西中学校	0.36

(単位: マイクロシーベルト/時)