

住民の皆さまへお知らせ【第 55 号】

平成 25 年 5 月 31 日発行

発行・編集 丸森町原発事故対策室
問い合わせ先 電話 87-7658

< 保育所・小学校・中学校等の空気中の放射線量測定結果について >

【定点測定日 5 月 22、23、24 日】 (単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所 (5/27)	測定場所	定点測定値	MP	現場保管場所 (5/27)
丸森たんぽぽこども園	0.08			大内小学校	0.11	★	0.09
丸森小学校	0.10	★	0.10	小斎小学校	0.10	★	0.09
羽出庭分校	0.13	★		館矢間保育所	0.09		0.11
丸森中学校	0.09	★		館矢間小学校	0.08	★	0.09
金山保育所	0.13		0.14	大張児童館	0.14		0.14
金山小学校	0.09	★	0.11	大張小学校	0.13	★	0.14
筆甫保育所	0.16			耕野児童館	0.16		
筆甫小学校	0.09	★		耕野小学校	0.13	★	
大内保育所	0.10		0.12				

※保育所、児童館は園庭等の中心部一箇所を地面から50cmの高さで測定。モニタリングポストは、小学校50cm、中学校100cmの位置で測定しています。

※啓明小学校、旧和田保育所、旧丸森東中学校、旧大内中学校および旧丸森西中学校の測定結果は裏面に記載しております。

※表に★印 (MP:モニタリングポスト設置施設) がある定点測定値は、モニタリングポストの計測値の小数点第三位を四捨五入してお知らせしています。(今回は、5月24日午後2時の計測値です。)

※現場保管場所の測定は、埋設した場所の中心点(高さ50cm)で計測しています。

< 除染土壌等を保管するための仮置場の進ちょく状況について >

現在の仮置場の進ちょく状況については下記のとおりです。未決定の地区については、仮置場の決定に向けて住民説明会を開催しております。

除染を円滑に実施するために、仮置場の設置についてご協力をお願いいたします。住宅の除染作業については、仮置場の造成工事が始まった地区から発注の準備を進めております。

地区	設置箇所	進ちょく状況	地区	設置箇所	進ちょく状況
丸森	上滝地区	測量設計中	大内	松沢地区	測量設計中
丸森	羽出庭地区	測量設計中	大内	黒佐野地区	6月完成予定
丸森	竹谷地区	測量設計中	大内	南伊手地区	6月完成予定
館矢間	東部地区	測量設計中	大内	七夕地区	造成工事中
館矢間	西部地区	測量設計中	大内	横手地区	造成工事中
筆甫	川平地区	6月完成予定	大内	竹の内地区	測量設計中
筆甫	筆甫地区 (川平地区を除く)	完成	大内	田辺地区	造成工事 (6月発注予定)
大内	青葉地区	6月完成予定	大内	鬼ヶ柵地区	測量設計中
大内	佐野地区	6月完成予定	耕野	大和沢下地区	測量設計入札準備中

各課等からのお知らせ

< 原発事故対策室から >

自主避難等に係る追加賠償手続きはお済みですか

自主避難等に係る東京電力からの追加賠償金について、請求に関する手続きが行われています。まだ手続きをされていない方は、東京電力から郵送された請求書を確認いただき、お早めに手続きされるようお願いいたします。

なお、お手元に請求書が届かない方、記入方法や提出書類で確認したい事項がある場合には、福島原子力補償相談室までお問い合わせ下さい。

福島原子力補償相談室

☎ 0120-993-724

◆追加賠償の対象

…平成23年3月11日時点で丸森町に住民登録されていた方

※平成23年3月11日以降、町から転出された方やお亡くなりになった方も対象となりますので、再度ご確認をお願いいたします。

町が実施した測定結果について

< 野菜・農業用水の測定結果 >

◆検査委託先：東北大学 (単位：ベクレル/kg)

※過去の数値等は、丸森町ホームページでご覧いただけます。
<http://www.town.marumori.miyagi.jp/genpatsu/nousan/nousan.html>

種別	採取日	採取場所	放射性セシウム	
			137・134	検出下限値
にら	5/8	大内字鬼ヶ柵	不検出	1
たけのこ	5/8	大内字中山	72	
たけのこ	5/8	大内字中山	30	
チンゲンサイ	5/14	大内字砂田	不検出	
たけのこ	5/15	大内字桜町	13	
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値			<100	
農業用水	5/8	小斎字清水	不検出	1
	5/8	阿武隈川(丸森町字船場)	不検出	
	5/15	阿武隈川(丸森町字船場)	不検出	
	5/15	内川(丸森町字石倉)	不検出	

※ 上記野菜等の検出下限値は1ベクレル/kg以下です。不検出とは、放射性物質が1ベクレル/kg未満という意味です。

< 水道水の測定結果 >


◆検査委託先：宮城県公衆衛生協会 (単位：ベクレル/kg)

種別	採取日	採取場所	放射性セシウム			
			134	検出下限値	137	検出下限値
水道水(浄水)	5月23日	石羽	不検出	0.6	不検出	0.6
		黒佐野	不検出	0.6	不検出	0.7
		筆甫	不検出	0.6	不検出	0.5
水道水(原水)	5月23日	石羽	不検出	0.5	不検出	0.7
		黒佐野	不検出	0.5	不検出	0.6
		筆甫	不検出	0.5	不検出	0.7
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値			<10			

＜町内の空気中の放射能測定結果について＞

【測定日 5月22、23、24日】

【測定機器】シンチレーションサーベイメータ
 【測定方法】地面から1mの高さで測定

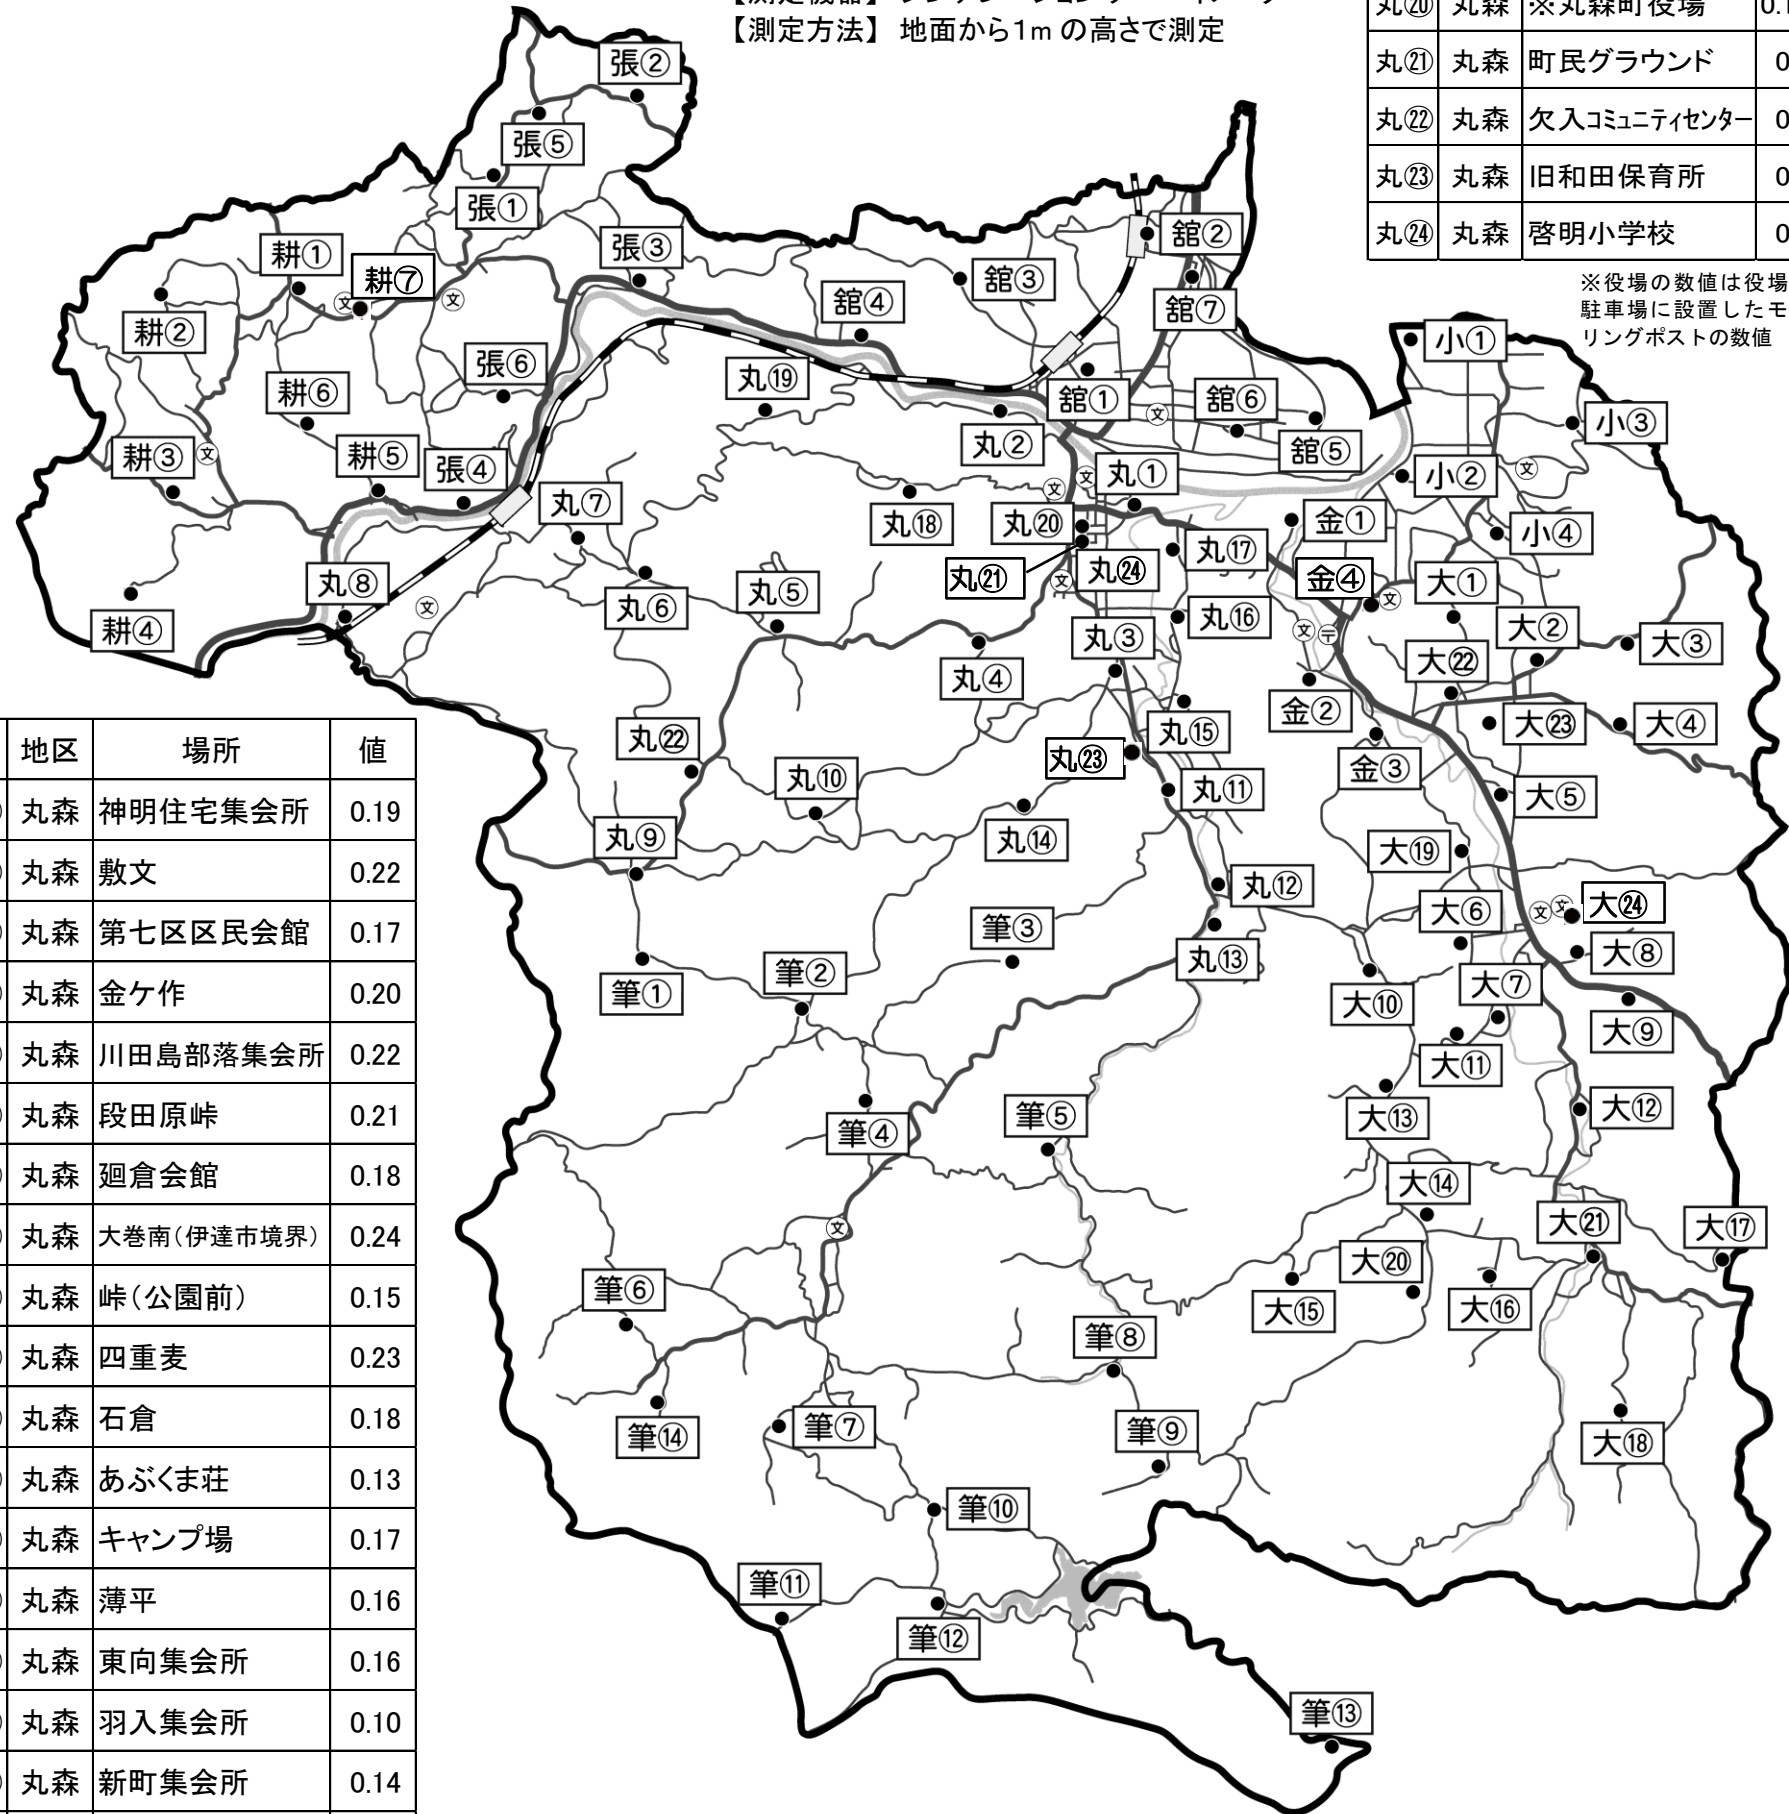

No.	地区	場所	値
丸⑱	丸森	船越	0.18
丸⑳	丸森	※丸森町役場	0.110
丸㉑	丸森	町民グラウンド	0.17
丸㉒	丸森	欠入コミュニティセンター	0.32
丸㉓	丸森	旧和田保育所	0.14
丸㉔	丸森	啓明小学校	0.12

※役場の数値は役場正面
 駐車場に設置したモニタ
 リングポストの数値

No.	地区	場所	値
丸①	丸森	神明住宅集会所	0.19
丸②	丸森	敷文	0.22
丸③	丸森	第七区区民会館	0.17
丸④	丸森	金ヶ作	0.20
丸⑤	丸森	川田島部落集会所	0.22
丸⑥	丸森	段田原峠	0.21
丸⑦	丸森	廻倉会館	0.18
丸⑧	丸森	大巻南(伊達市境界)	0.24
丸⑨	丸森	峠(公園前)	0.15
丸⑩	丸森	四重麦	0.23
丸⑪	丸森	石倉	0.18
丸⑫	丸森	あぶくま荘	0.13
丸⑬	丸森	キャンプ場	0.17
丸⑭	丸森	薄平	0.16
丸⑮	丸森	東向集会所	0.16
丸⑯	丸森	羽入集会所	0.10
丸⑰	丸森	新町集会所	0.14
丸⑱	丸森	小塚	0.21

No.	地区	場所	値
金①	金山	台町片山集会所	0.21
金②	金山	瑞雲寺前	0.14
金③	金山	一区集会所	0.18
金④	金山	旧丸森東中学校	0.26
筆①	筆甫	犬飼(子安観音)	0.20
筆②	筆甫	北山生活センター前	0.27
筆③	筆甫	離森	0.22
筆④	筆甫	古田	0.20
筆⑤	筆甫	鷲ノ平集会所	0.21
筆⑥	筆甫	浄水場	0.19
筆⑦	筆甫	樋口	0.25
筆⑧	筆甫	東山砂川集会所	0.57
筆⑨	筆甫	町営牧場	0.33
筆⑩	筆甫	川平一(至ダム三叉路)	0.49
筆⑪	筆甫	平場(副霊山境)	0.50
筆⑫	筆甫	川平交流C	0.50
筆⑬	筆甫	下南山(落合橋)	0.33
筆⑭	筆甫	平場(大聖不動明王堂先)	0.34
大①	大内	田林集会所	0.15
大②	大内	伊手コミュニティセンター	0.12
大③	大内	北伊手集会所	0.12
大④	大内	南伊手(四ツ足門付近)	0.17
大⑤	大内	下水処理場	0.08
大⑥	大内	竹の内林業研修センター	0.22
大⑦	大内	山村広場	0.12
大⑧	大内	鬼ヶ柵集会所	0.13
大⑨	大内	空久保(防火水槽前)	0.17
大⑩	大内	奈良又	0.25
大⑪	大内	南平集会所	0.19
大⑫	大内	佐野生活センター	0.13
大⑬	大内	東福田(消火栓前)	0.21
大⑭	大内	黒佐野山村団体化センター	0.32
大⑮	大内	鳥ノ子(待避所)	0.27

No.	地区	場所	値
大⑯	大内	横森(ため池前)	0.20
大⑰	大内	旗巻古戦場駐車場	0.20
大⑱	大内	斎川(温泉奥)	0.20
大⑲	大内	西向集会所	0.15
大⑳	大内	黒佐野浄水場玄関	0.23
大㉑	大内	青葉コミュニティセンター	0.21
大㉒	大内	田辺集会所	0.24
大㉓	大内	七夕集会所	0.15
大㉔	大内	旧大内中学校	0.23
小①	小斎	北新集会所	0.18
小②	小斎	中原集会所	0.13
小③	小斎	清水上集会所	0.10
小④	小斎	迫集会所	0.15
館①	館矢間	大館 松崎公園	0.23
館②	館矢間	北丸森駅	0.12
館③	館矢間	山田 小坂	0.17
館④	館矢間	山田 南	0.14
館⑤	館矢間	堆肥センター	0.15
館⑥	館矢間	館山一区東集会所	0.14
館⑦	館矢間	南木沼生活センター	0.15
張①	大張	小沼(ため池前)	0.16
張②	大張	下柳沢集会所	0.13
張③	大張	沢尻(ポンプ置場)	0.14
張④	大張	西風沢	0.19
張⑤	大張	柳沢公民館	0.16
張⑥	大張	大張六区集会所	0.15
耕①	耕野	金山生活改善センター	0.22
耕②	耕野	一ツ森西(ゴミ集積所前)	0.24
耕③	耕野	大和沢上集会所	0.28
耕④	耕野	茗茄沢集会所	0.26
耕⑤	耕野	ふる里交流センター	0.25
耕⑥	耕野	芦沢集会所	0.34
耕⑦	耕野	旧丸森西中学校	0.39

(単位:マイクロシーベルト/時)